


Các bước để Thực hiện PASS

Dụng cụ để Vệ sinh và Khử trùng

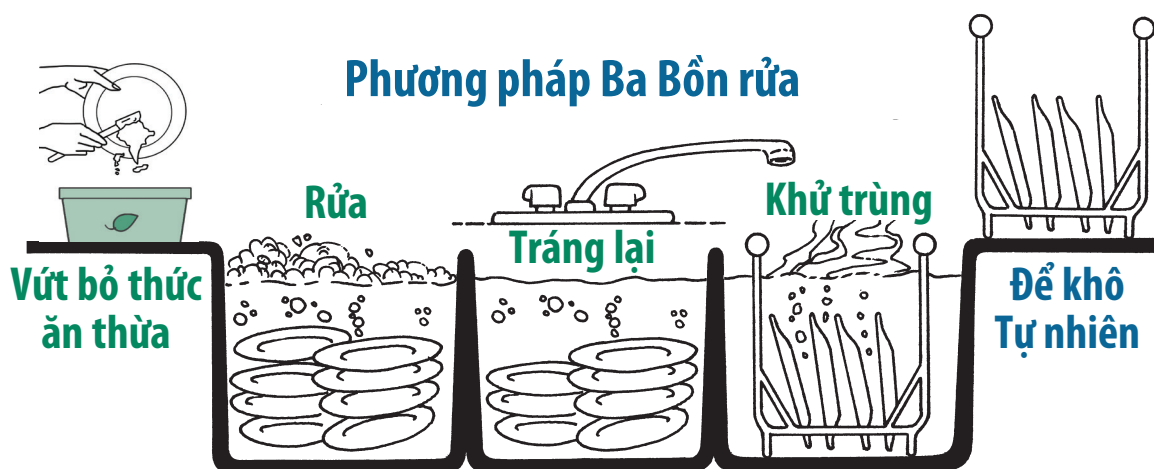

Rửa bằng nước ấm ở nhiệt độ tối thiểu là 24°C (75°F) và chất tẩy rửa

Tráng lại bằng nước ấm sạch ở nhiệt độ tối thiểu là 43°C (110°F)

Khử trùng trong ít nhất 45 giây bằng một trong các dung dịch sau:

- Nước nóng ở 77°C
- Clo với nồng độ 100 ppm
- Amoni bạc bốn với nồng độ 200 ppm
- Iốt với nồng độ 25 ppm
- Bất kỳ chất khử trùng nào khác được Bộ Y tế Canada, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada hoặc viên chức y tế phê duyệt và được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Lưu ý: • Không pha trộn thuốc tẩy & chất tẩy rửa • Sử dụng thuốc thử để kiểm tra nồng độ của chất khử trùng
• Sử dụng nhiệt kế chính xác để kiểm tra nhiệt độ của nước